


Quarta-feira, 27 de Novembro de 2024
Gerado às 09:38 hs de 27/11/2024

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Captada ETA		Qcaptada + Qdescarga diária (m³/s)
		às 7h (x10³m³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10³m³)	Qafluente diária (m³/s)	Qnatural diária (m³/s)	Qdescarregada diária (m³/s)	Qnatural média mês (m³/s)	Qn MLT med hist mensal (m³/s)	Qn/Qn MLT mensal (%)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira ▼		449,47	45,8	(0,2)	982,07	18,25	10,81	9,99	25,10	33,40	75,2	31,20	29,11	41,19
Jaguari/Jacarei	834,68	400,99	49,6		808,04	5,84	5,84	0,27				T-7 36,00		
Cachoeira	815,92	24,25	34,8		69,65	37,15	1,15	5,54				T-6 29,37		
Atibainha	783,06	21,77	22,6		96,25	38,35	1,54	4,08				T-5 34,27		
Paiva Castro	744,32	2,05	27,0		7,61	36,55	2,28	0,10				EEAB PS-SC 7,44		
Guarapiranga ▼	732,86	77,37	45,2	(0,3)	171,19	8,47	4,91	0,00	13,09	10,85	120,7	13,58	12,90	13,58
Taquacetuba	743,45											EEAB-T 3,29		
Capivari	741,94											EEAB-C 0,28		
Rio Grande ▼	744,46	66,93	59,7	(0,2)	112,18	1,85	1,85	0,00	4,48	6,05	74,0	5,12	4,96	5,12
												EEAB-P 0,00		
Rio Claro ▼		3,56	26,1	(0,1)	13,67	2,60	2,18	0,25	3,16	5,15	61,3	2,51	2,52	2,76
Rib. do Campo	867,14	3,56	26,1		13,67	0,28	0,28	0,43				EEAB-G 0,43		
Alto Tietê ▼		209,45	37,4	(0,2)	560,31	3,11	3,51	11,60	8,59	11,97	71,8	13,16	13,41	24,76
Ponte Nova	762,69	159,91	48,6		329,37	1,16	0,91	9,61				EEAB-B 8,72		
Paraitinga	761,91	10,64	28,8		36,88	0,45	0,45	0,88				B-DB 0,64		
Biritiba	754,25	9,76	28,1		34,76	0,52	0,52	0,31				DB-J 9,36		
Jundiaí	749,79	13,14	17,7		74,09	8,98	0,27	0,10				J-T 12,61		
Taiáçupeba	741,74	16,00	18,8		85,20	12,95	0,34	0,70				EEAB-RGG 0,00		
Alto Cotia ▼		7,28	44,1	(0,3)	16,50	0,44	0,44	0,07	1,77	1,54	114,7	0,91	1,08	0,98
Pedro Beicht	915,45	7,28	44,1					0,83						
Graça	868,35							0,07						
Baixo Cotia								1,31				0,00	0,00	1,31
São Lourenço ▼		52,07	58,6	(0,3)	88,82	13,40	13,40	11,50	20,13	23,50	85,66	5,07	4,68	16,57
Cachoeira do França	636,38	52,07	58,6											
Rib. Estiva												0,04	0,04	
Cantareira Velho ▼		0,03	2,9	(0,5)	0,99	0,22	0,22	0,06				0,21	0,16	0,27
Cabuçu	759,14	0,03	3,1		0,93	0,16	0,16	0,05				0,16	0,12	
Tanque Grande	822,98	0,00	0,0		0,06	0,06	0,06	0,01				0,05	0,04	
TOTAL ▼		866,16	44,5	(0,2)	1.945,7	48,35	37,31	34,78	76,32	92,46	82,54	71,80	68,85	106,54

Sistema Cantareira: A partir de 01/09/2024 o Sistema opera na Faixa 2, com retirada média mensal máxima de 31m³/s.

Pluviometria (mm)			
Sistema	no dia	acumul. no mês	méd. hist.
Cantareira	0,0	139,1	150,4
Guarapiranga	0,0	139,2	124,4
Rio Grande	0,0	54,2	137,2
Rio Claro	0,0	100,0	193,8
Alto Tietê	0,0	58,6	121,9
Cotia	0,0	134,8	123,6
São Lourenço	0,0	133,2	150,7

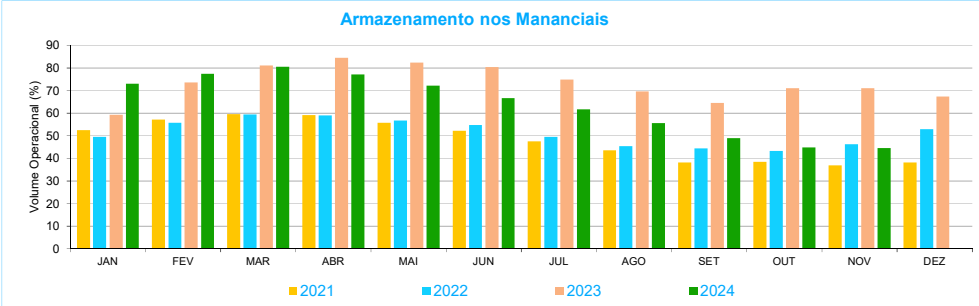

Produção do Dia Anterior			
	Vazão Captada	Vazão Produzida	Diferença Cap-Prod
	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)
TOTAL	71,80	70,34	1,46

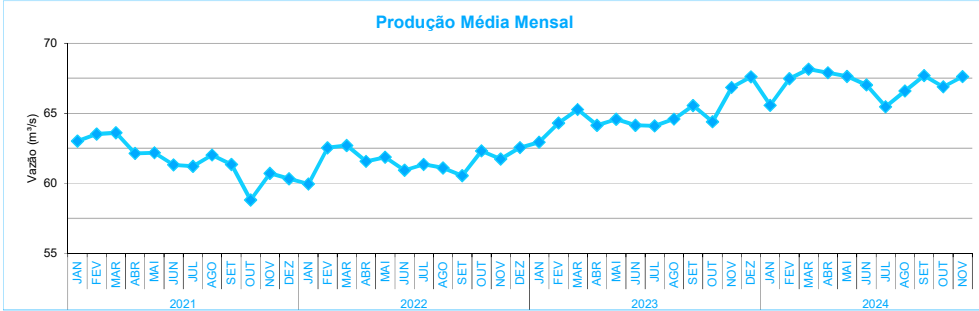

App Sabesp Mananciais RMSP



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp

Dados e demais informações sujeitas a alterações.